


Opt-X UHD X 1RU (HDX) Angled Patch Panel

Panneau incliné Opt-X UHD X (HDX) de 1UB

Panel de interconexión en ángulo 1RU (HDX) UHD X Opt-X

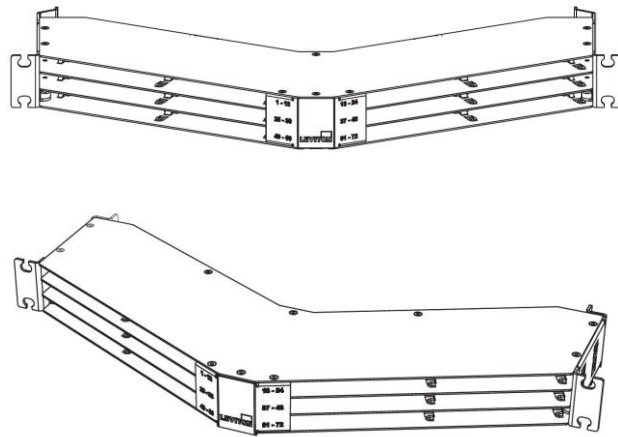

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. Read and understand all instructions. Follow all warning and instructions marked on the product.
2. Do not use this product near water-e.g., near a tub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
3. Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltages.

4. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

SAFETY INFORMATION

1. Never install communications wiring or components during a lightning storm.
2. Never install communications components in wet locations unless the components are designed specifically for use in wet locations.
3. Never touch uninsulated wires or terminals unless the wiring has been disconnected at the network interface.
4. Use caution when installing or modifying communications wiring or components.
5. To prevent electrical shock, each opening must be filled with a module.

DIRECTIVES IMPORTANTES

1. Lire les présentes directives et s'assurer de bien les comprendre; observer tous les avertissements et directives apparaissant sur le dispositif.
2. Ne pas installer ce dispositif à proximité d'une source d'eau - comme une baignoire, un bac à laver, une cuve à lessive ou un évier de cuisine -, dans un sous-sol humide ni près d'une piscine.
3. Ne jamais insérer quelque objet que ce soit dans les ouvertures de ce dispositif; elles sont sous tension et peuvent présenter un danger.

4. CONSERVER LES PRÉSENTES DIRECTIVES.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne jamais effectuer l'installation de câblage ou de composants de communication pendant un orage.
2. Ne jamais installer de composants de communication dans des endroits mouillés à moins qu'il s'agisse de dispositifs conçus spécialement pour cet usage.
3. Ne jamais toucher des bornes de raccordement ni du fil non isolés, à moins que le circuit ne soit pas relié à l'interface réseau.
4. On doit prendre toutes les précautions requises lorsqu'on installe ou modifie du câblage ou des composants de télécommunication.
5. Afin d'éviter les chocs électriques, toutes les ouvertures doivent être dotées d'un module.


INSTRUCCIONES IMPORTANTES

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones. Siga todas las instrucciones y advertencias marcadas en el producto.
2. No utilice estos productos cerca del agua, por ejemplo, cerca de bañeras, tinas, lavaderos o lavabos, en sótanos húmedos o cerca de piscinas.
3. Nunca introduzca objetos de ningún tipo a través de las aberturas de estos productos, ya que puedan hacer contacto con voltajes peligrosos.

4. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.


INFORMACION DE SEGURIDAD

1. Nunca instale cableado con componentes de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale componentes de comunicaciones en un local mojado, si los componentes no han sido diseñados específicamente para ser usados en locales mojados.
3. Nunca toque alambres o terminales sin aislante, si el cableado no ha sido desconectado de la interfaz de la red.
4. Tenga precaución cuando este instalando o modificando cableado o componentes de comunicaciones.
5. Para evitar shock eléctrico, todas las aperturas de ben poseer un módulo.

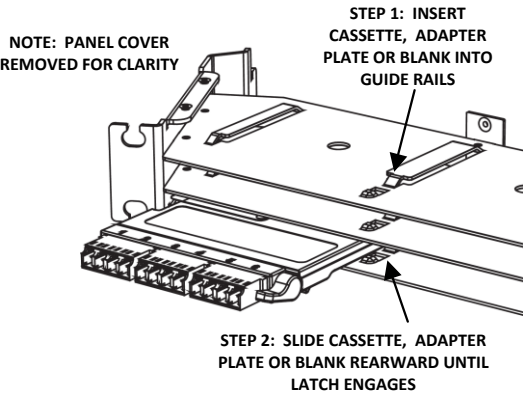

(Figure 1)

PRESS DOWN GENTLY TO RELEASE,
THEN REMOVE CASSETTE

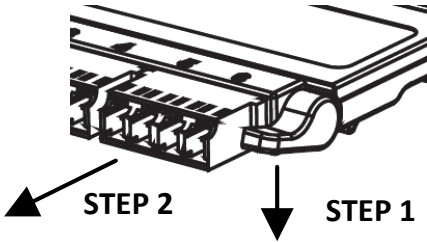

(Figure 2)

DESCRIPTION

Leviton's Opt-X UHDX Panel provides an open patching system utilizing HDX cassettes and adapter plates. Leviton recommends installing an optional cable management bar (CMB) on the rack mounted panel.

INSTALLATION

1. Install patch panel into the target location of the equipment rack or cabinet using the 4 provided 12-24 rack screws.
2. Insert HDX cassette or adapter plate into the guide rails of the target position as required. **(Figure 1)**
3. Slide the cassette or adapter plate rearward until the latch engages
4. Route cabling to the rear side of the patch panel (Suggestion: for an angled patch panel it is preferred that the cables be routed to both sides of the patch panel – i.e. cable for cassettes in columns A and B be routed to the right rear of the panel, and cables cassettes in columns C and D routed to the left rear).
5. Recommended – Install the optional Cable Management Bar per the CMB instructions. (Angled - use E2XHD-CMB)

CASSETTE REMOVAL

1. To remove a cassette or adapter plate, press down gently on the release button then remove the cassette. **(Figure 2)**

DESCRIPTION

Les panneaux Opt-X UHDX de Leviton procurent des solutions de connexion ouvertes en permettant l'utilisation de cassettes et de plaquettes d'adaptateurs. Leviton recommande la pose de barres optionnelles pour gérer le câblage dans les bâtis où ils seront installés.

INSTALLATION

1. Installer le panneau à l'endroit voulu dans une armoire ou un bâti d'équipement au moyen des quatre vis 12-24 fournies.
2. Insérer une cassette ou une plaquette d'adaptateurs dans les rails de l'emplacement visé **(figure 1)**.
3. Glisser l'accessoire choisi vers l'arrière jusqu'à ce que le taquet s'enclenche.
4. Acheminer les câbles à l'arrière du panneau (suggestion : dans le cas de panneaux inclinés, il est préférable d'acheminer les câbles des deux côtés, c'est-à-dire ceux des colonnes A et B par la droite, et ceux des colonnes C et D par la gauche).
5. Leviton recommande d'installer une barre de gestion de câblage, en suivant les directives qui l'accompagnent (choisir le modèle E2XHD-CMB pour les panneaux inclinés).

RETRAIT DES ACCESSOIRES

1. Pour retirer une cassette ou une plaquette d'adaptateurs, appuyer délicatement sur la manette de dégagement et tirer sur l'accessoire. **(figure 2)**.

DESCRIPCION

EL Panel UHDX Opt-X de Leviton proporciona un sistema de interconexión abierto usando casetes HDX y placas adaptadoras. Leviton le recomienda instalar una barra opcional de manejo de cables (CMB) en el panel montado en estante.

INSTALACION

1. Instale el panel de interconexión en el lugar de destino del bastidor del equipo o gabinete usando los 4 tornillos 12-24 de bastidor proporcionados.
2. Inserte el casete HDX o placa adaptadora en las rieles guías en la posición que desee según sea necesario **(Figura 1)**.
3. Deslice el casete HDX o placa adaptadora hacia atrás hasta que el seguro enganche.
4. Guíe el cableado en el lado posterior del panel de interconexión (sugerencia: para panel de conexión en ángulo es preferible guiar los cables a ambos lados del panel de interconexión - es decir, los cables para casetes en las columnas A y B se deben guiar en el lado derecho posterior del panel y los cables de las columnas C y D se deben guiar por el lado izquierdo posterior).
5. Recomendación - Instale la barra guía de cables opcional de acuerdo con las instrucciones del CMB. (Angulo - use E2XHD-CMB)

EXTRACCION DE CASETE

1. Para sacar un casete o placa adaptadora, presione suavemente el botón de liberación y saque el casete **(Figura 2)**.